

2




1

Table Describing digits 1 to 5 of Product #


Product #	Cap. (US gal)	Steel thk. (ga)	A (in)	B (in)	C (in)	D (in)	E (in)	F (in)	G (in)	H (in)	SIDE VIEW
20320_	230	12	12	12	12	12	30	60	48	3	3
20320_T	230	12	7 1/4	22	11	11	18 1/4	60	48	57	3
20420_	275	12	12	12	12	12	30	60	48	3	1
20420_T	275	12	7 1/4	22	11	11	18 1/4	60	48	57	1
20520_	330	12	22	12	12	12	6 1/2	72	48	3	1
20520_T	330	12	13 1/4	11	11	22	40 1/2	72	48	69	1
20810_T	138	12	4 1/4	14	6		11 1/4	30	20	17	1
21120_	275	10	12	12	12	12	30	60	48	3	2

Table Describing Digits 6 of Product#


Product#	J
----- 3	1/2" NPT
----- 6	3/4" NPT

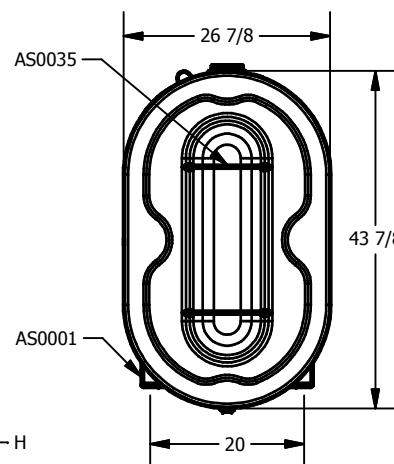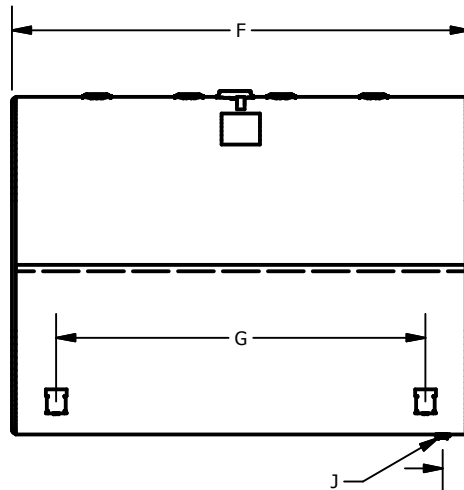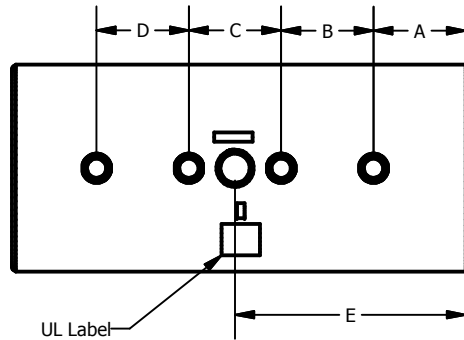

SIDE VIEW 1

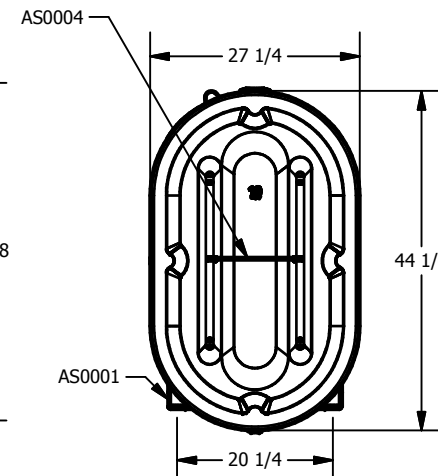

SIDE VIEW 2

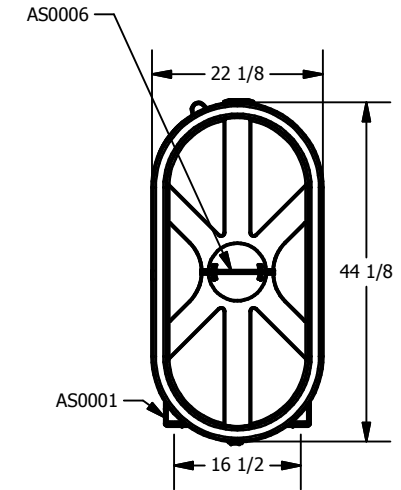

SIDE VIEW 3

Ce dessin est la propriété exclusive de Industries Granby, SEC. Aucune partie de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans sa permission écrite.
This drawing is the exclusive property of Granby Industries LP. No part of this drawing may be used or reproduced in any manner without its written permission.

TOLÉRANCES LINÉAIRES, LINEAR STD TOLERANCES
0 OR FRAC. (X/X) -> ±0.5" 0.00 -> ±0.125"
0.0 -> ±0.25" 0.000 -> ±0.0625"

TOLÉRANCES ANGULAIRES, ANGULAR STD TOLERANCES
0 -> ± 2 DEG.
0.0 -> ± 0.5 DEG. 0.00 -> ± 0.1 DEG.

Les soudures doivent respecter la spécification SI-0039.
Tank welds must respect SI-0039 specifications.

Matériau / Material :

Description de la révision / Revision description

Dessiné par / Drawn by
E Bourassa

Approuvé par / Approved by :
E Bourassa

Unités / Units
INCHES

Echelle / Scale
0.05 : 1

2009-03-11

2010-04-19

Feuille / Sheet
1 / 1

Réservoirs d'Acier Granby,
Granby Steel Tanks

© 2009 Industries Granby, SEC. Granby Industries LP

Format / Size No de la pièce / Part no.

A SI0078

REV

C.

Description / Title

**GENERIC DRAWING FOR RESEDENTIAL
VERTICAL UL-142 TANKS**

2

1

D-TANK_TMPLT-C